



<耐震診断図グリッドシート>

邸

資料 4

グリッド

mm

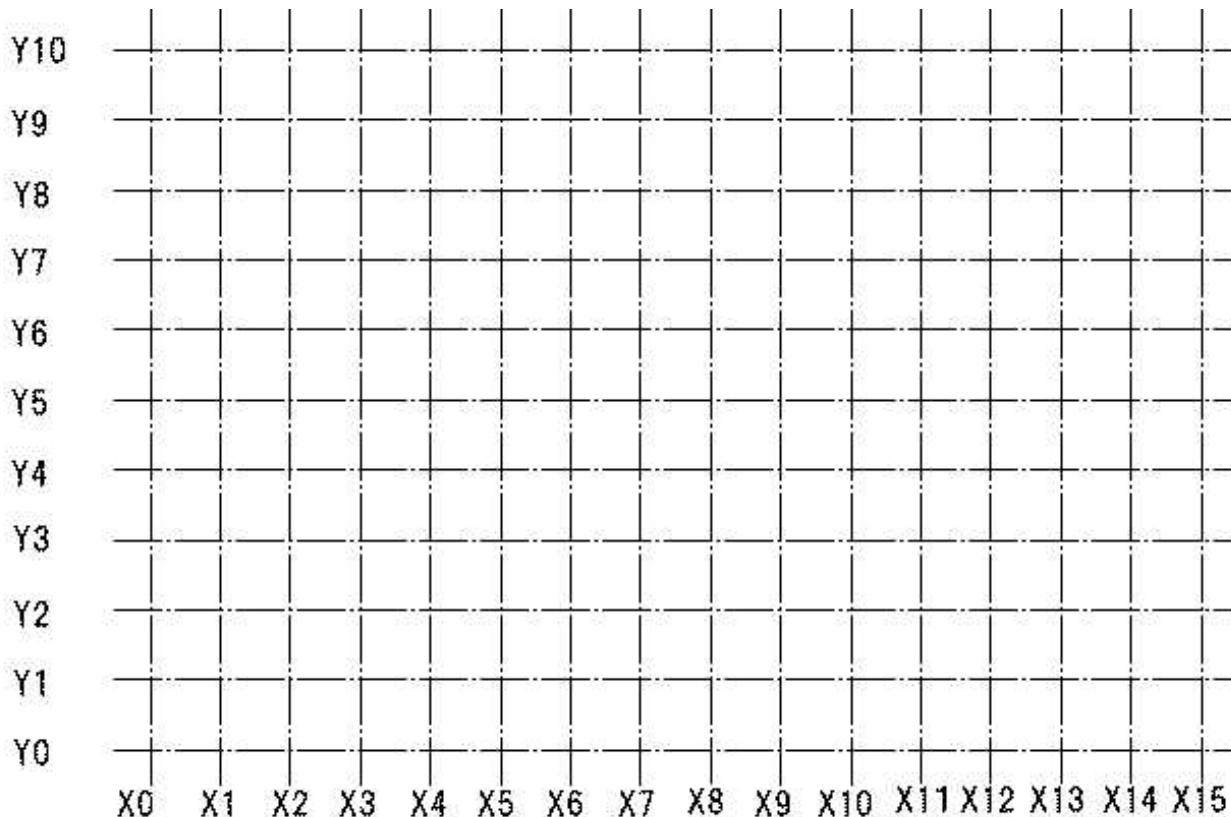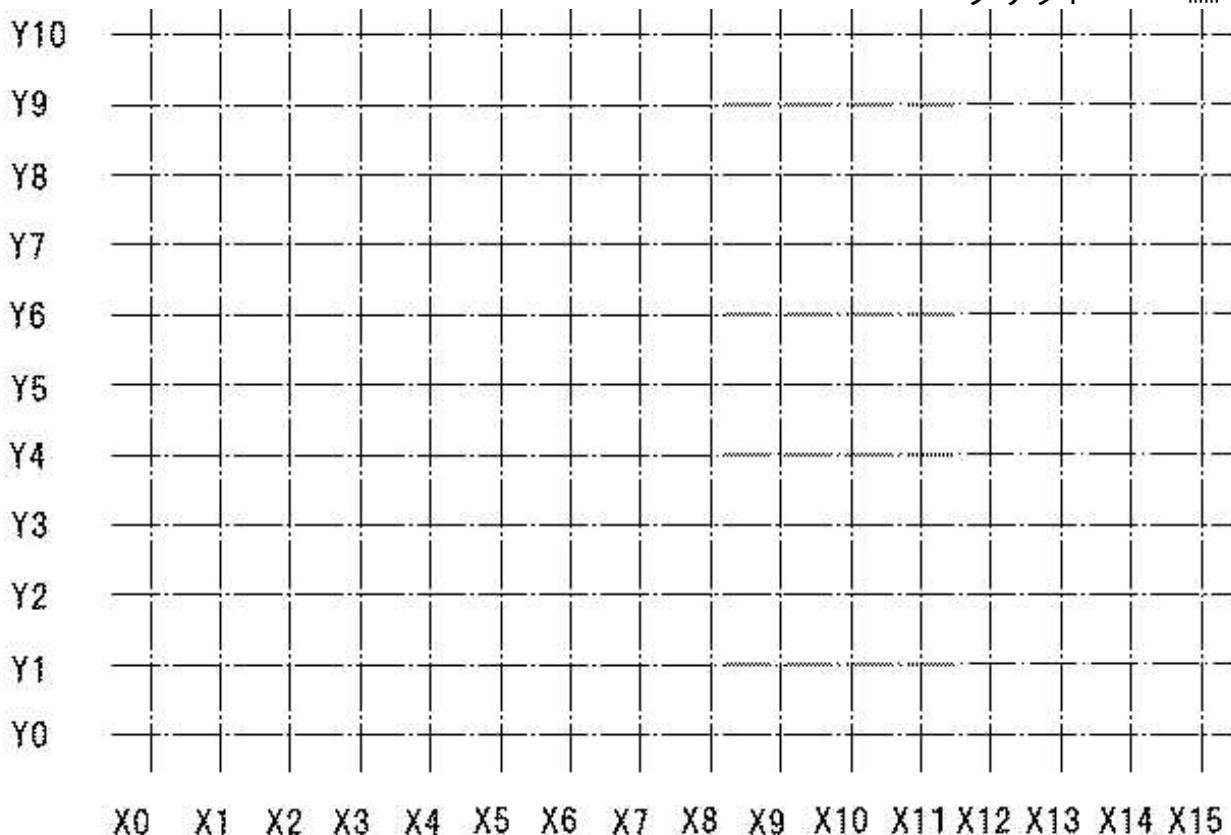

外部仕上・壁基準耐力

- ・木ぞり下地モルタル塗 2.2
- ・窯業系サイディング 1.7

内部仕上・壁基準耐力

- 石こうボードア9 1.1
- - - 合板ア3 mm以上 0.9
- Ø 筋違 30×90 (釘打) 1.9

壁の合計耐力

$$\text{モ } 2.2 + \text{筋 } 1.9 + \text{石 } 1.1 = 5.2$$

$$\text{モ } 2.2 + \text{筋 } 1.9 + \text{合 } 0.9 = 5.0$$

$$\text{モ } 2.2 + \text{筋 } 1.9 = 4.1$$

$$\text{石 } 1.1 + \text{石 } 1.1 = 2.2$$

$$\text{石 } 1.1 + \text{合 } 0.9 = 2.0$$

凡例

□ : 柱 105×105
ハ : 掃出開口壁タレ壁 h=360mm以上

マ : 窓型開口壁タレ壁・腰壁付
窓 h=1200mm以内

× : 有開口壁以外の開口

▨ : 鉄筋コンクリート造布基礎